



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Provincia di Reggio Emilia

Committente

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PIAZZA ROMA, 2 - 42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

Progetto

PIANO REGOLATORE

ILLUMINAZIONE COMUNALE

Comune

Comune di Campagnola Emilia (RE)

Tecnici

Per. Ind. Bellini Simone

restart

RESTART ENGINEERING SRL

VIA SAURO, 22 - 42017 NOVELLARA (RE)

tel. 0522654644 fax 0522654644

info@restart-progetti.it

www.restart-progetti.it

Progetto

PIANO LUCE

Firma



Titolo

ALLEGATO 2 - Descrizione dettagliata dei
Tipologici riscontrati in fase di
censimento

Tavola N.

ALL2

Scala

Nome file

ALL2.pdf

0	PRIMA EMISSIONE	12.2020
Rev. n	Descrizione	Data
Tabella Revisioni		




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO
COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	6
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	A MURO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Mensola storica

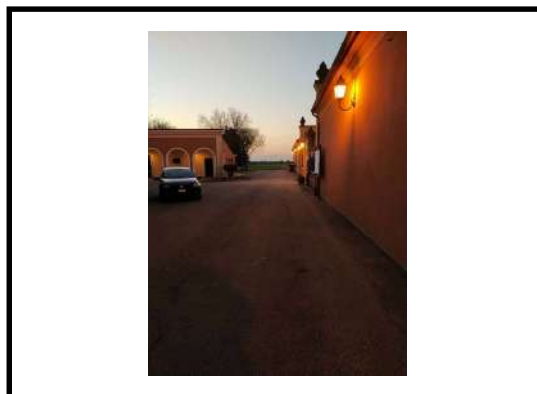

CORPO ILLUMINANTE

LAMPADA


Tipologia di corpo:	Lanterna storica	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	3 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	70 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 5900 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	2
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	A MURO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Staffa

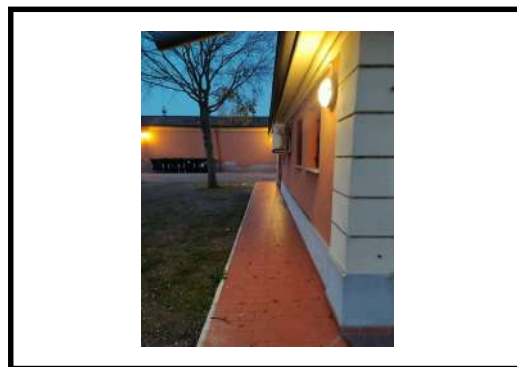

CORPO ILLUMINANTE

LAMPADA

Tipologia di corpo:	Lampara	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	3 m	Sorgente:	Ioduri metallici
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	50 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 3350 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	69
-----------------------	----

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	A MURO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Staffa

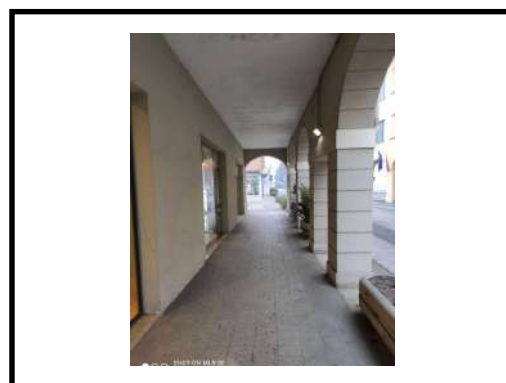

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Plafoniera
Quota installazione:	3 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Ioduri metallici
Potenza singola lampada:	50 W
Flusso luminoso:	~ 3350 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	18
-----------------------	----

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	A MURO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Staffa

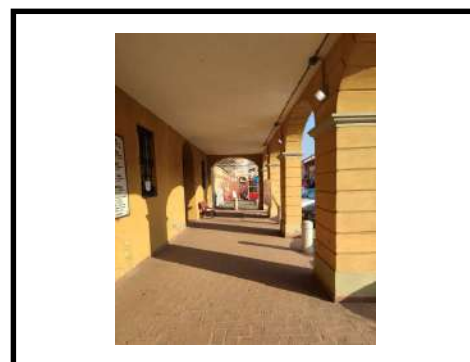

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Plafoniera
Quota installazione:	3,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Ioduri metallici
Potenza singola lampada:	50 W
Flusso luminoso:	~ 3350 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	A MURO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	6,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	2
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	A SOFFITTO (PORTICO)
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Sospensione

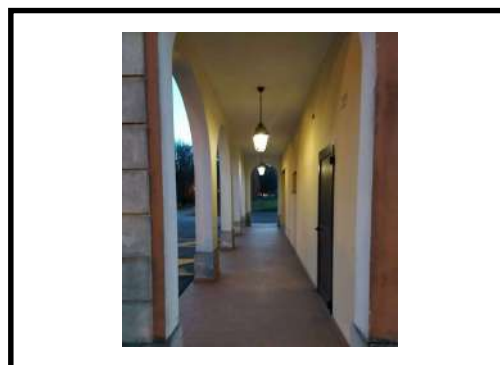

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Lanterna storica
Quota installazione:	3 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Ioduri metallici
Potenza singola lampada:	50 W
Flusso luminoso:	~ 3350 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	11
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	ARREDO URBANO
Materiale:	Ghisa
Trattamento:	
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)

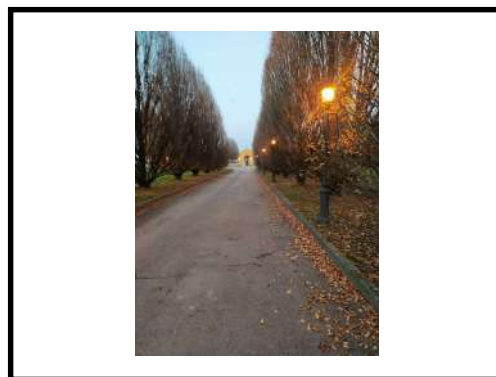

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Lanterna storica
Quota installazione:	3 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	70 W
Flusso luminoso:	~ 5900 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	2
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CILINDRICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	LED
Potenza singola lampada:	50 W
Flusso luminoso:	~ 5000 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	4
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	Cilindrico
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia

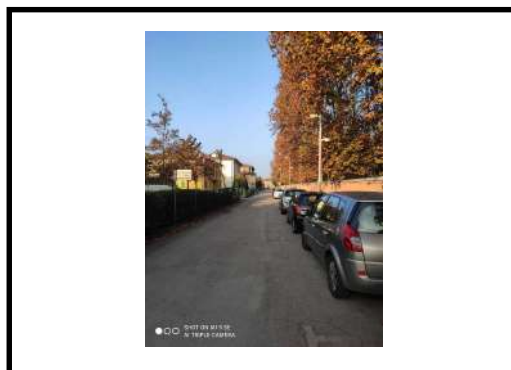

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	4 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	4
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	Cilindrico
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia

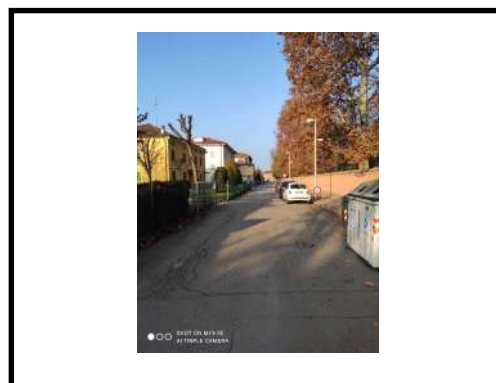

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	5,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	13

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	Cilindrico
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

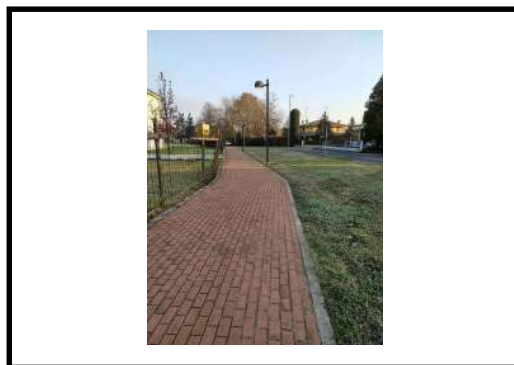

CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	4,5 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	70 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 5900 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	4

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	4 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	No	Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	18
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	10 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	4
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	75
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	Conico
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)

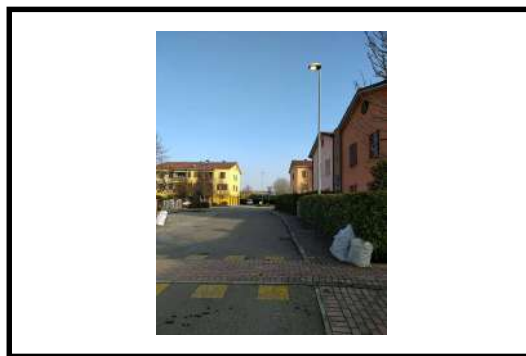

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	8,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	8
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Globo
Quota installazione:	3,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	No

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	70 W
Flusso luminoso:	~ 5900 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	2
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia

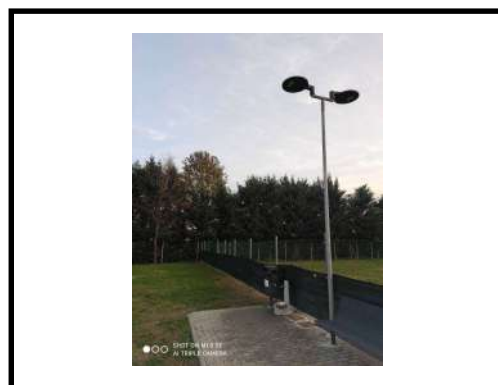

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	LED
Potenza singola lampada:	50 W
Flusso luminoso:	~ 5000 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	18
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	8 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	18
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

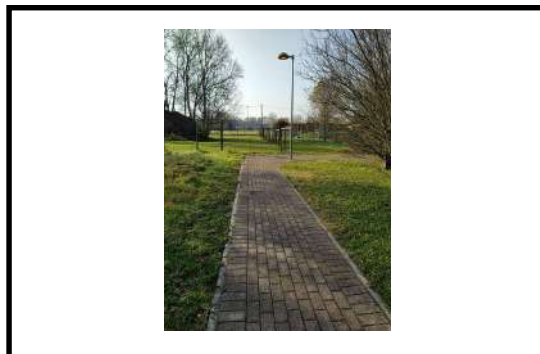

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	4,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	70 W
Flusso luminoso:	~ 5900 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	4,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	5
-----------------------	---

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

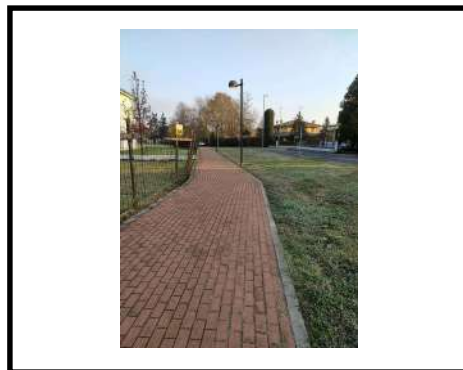

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	6 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	9
-----------------------	---

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	9 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	7
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

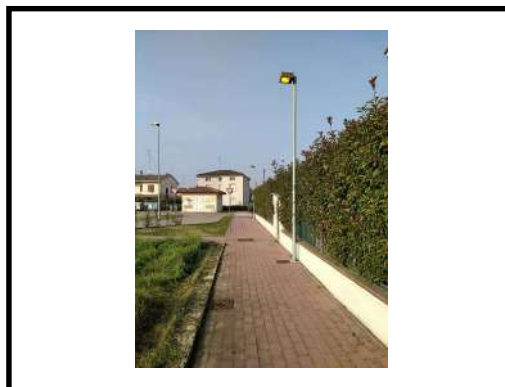

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Proiettore
Quota installazione:	4,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	70 W
Flusso luminoso:	~ 5900 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo

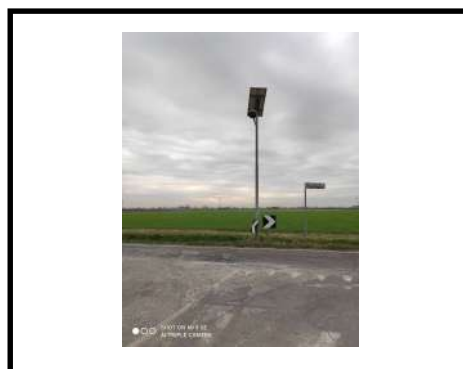

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	6 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	LED
Potenza singola lampada:	90 W
Flusso luminoso:	~ 9000 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	10

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Cemento
Trattamento:	
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo

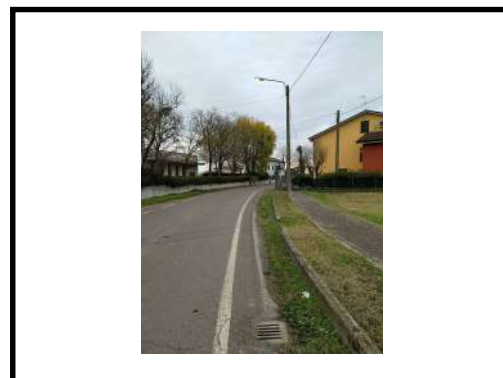

CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	8,5 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	11

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	CONICO
Materiale:	Cemento
Trattamento:	
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo




CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	8,5 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO	Potenza singola lampada:	250 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 27500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	2


SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	QUADRATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo

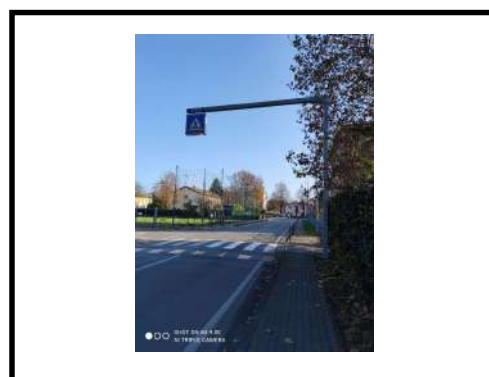

CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Tabella pedonale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	6,5 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	1

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

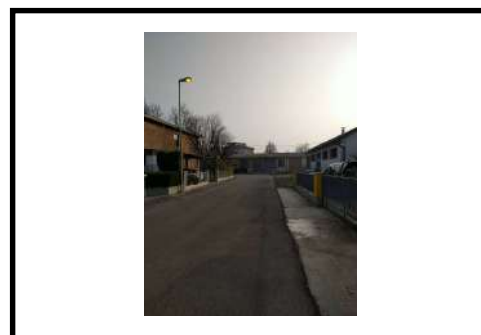

CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	7 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	10 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	10 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	8

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	4 m	Sorgente:	LED
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	35 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 3500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	3

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	4 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	70 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 5900 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	1

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	3 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	15

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	3,5 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	70 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 5900 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	32

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	5 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	2

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)




CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	5 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	22
-----------------------	-----------

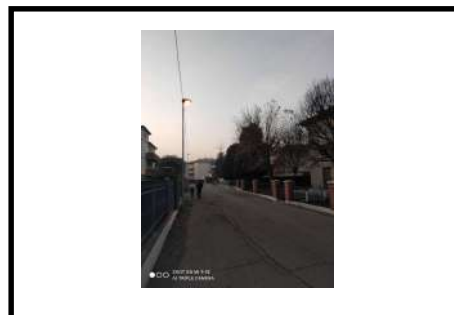

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	6 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------



SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	6,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	35
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	7 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	10
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)

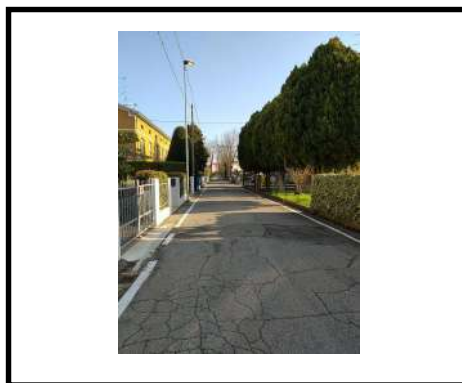

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	8 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	4
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)

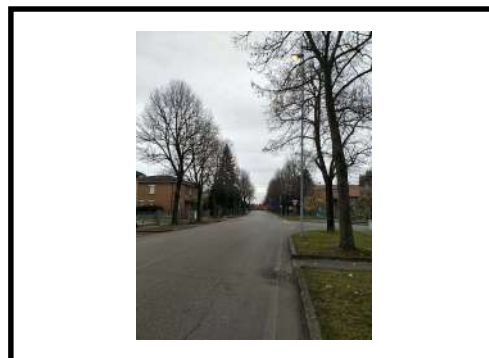

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	10 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Fungo
Quota installazione:	4 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	24
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Globo
Quota installazione:	4 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	13
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Globo
Quota installazione:	4 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	70 W
Flusso luminoso:	~ 5900 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	11
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)

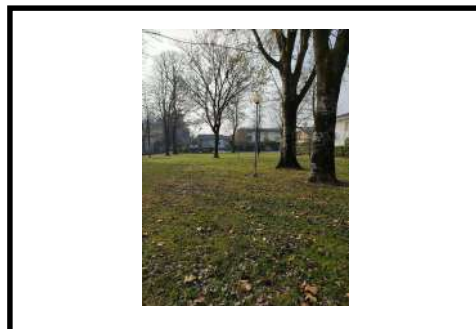

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Globo
Quota installazione:	5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	70 W
Flusso luminoso:	~ 5900 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Cimapalo (assente)



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Globo
Quota installazione:	6 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	70 W
Flusso luminoso:	~ 5900 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	12
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Corona Torre Faro

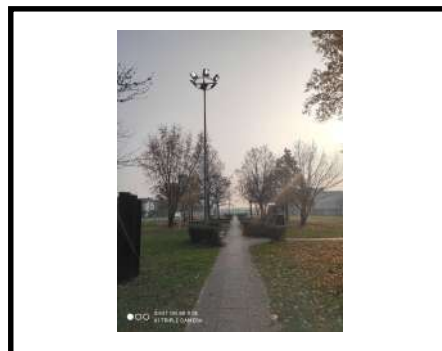

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Proiettore
Quota installazione:	9 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	400 W
Flusso luminoso:	~ 48000 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	6 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	70 W
Flusso luminoso:	~ 5900 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	5
-----------------------	---

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia

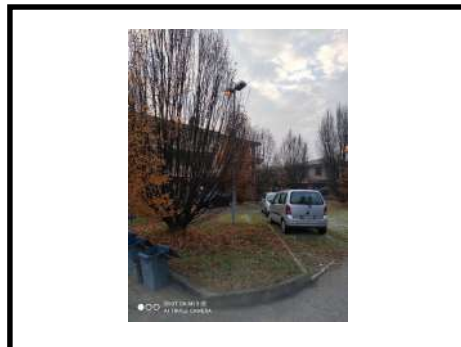

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	4 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	15 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	4
-----------------------	---

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia

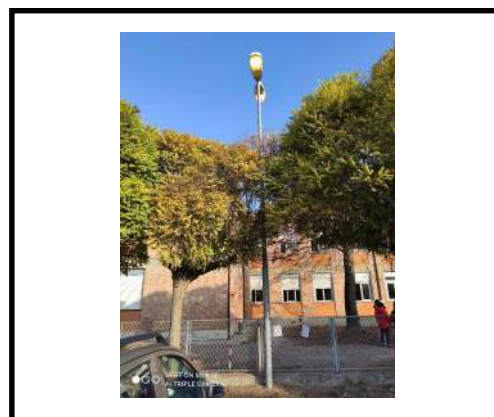

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	7 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	2
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia

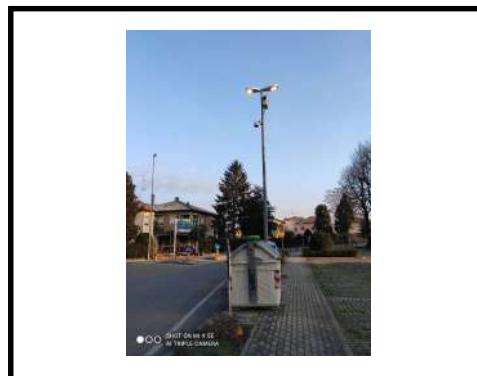

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	8 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	14
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia

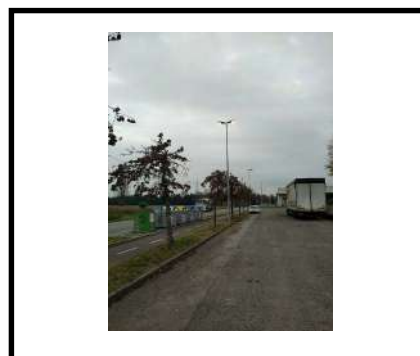

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	9 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	18
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	11 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	11
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta doppia



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	12 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	4
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	3 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	11
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

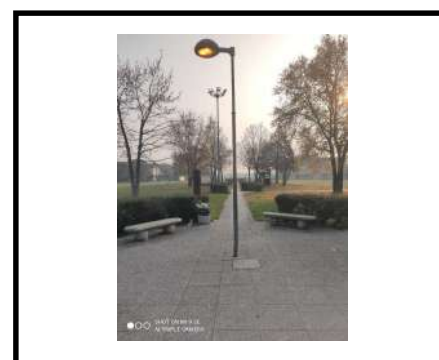

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	4 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	10
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

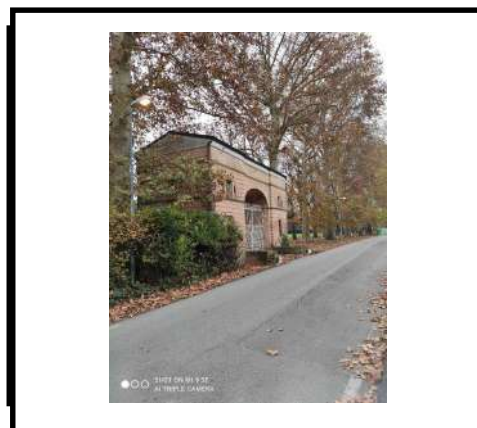

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	70 W
Flusso luminoso:	~ 5900 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	16
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO
COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	15

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	6 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	58

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola




CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	6 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	88

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

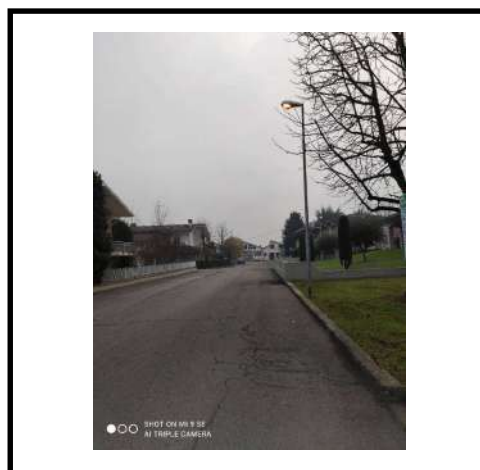

CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	7 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	3

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola




CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	8 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	94


SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

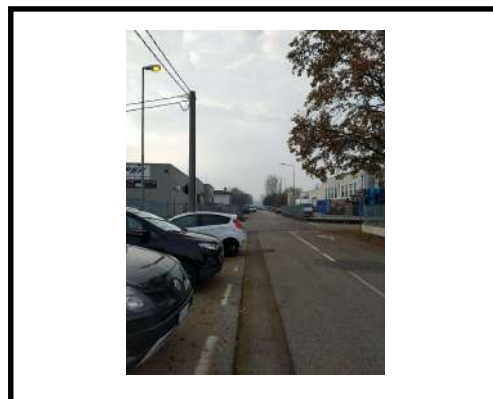

CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	8 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	4

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

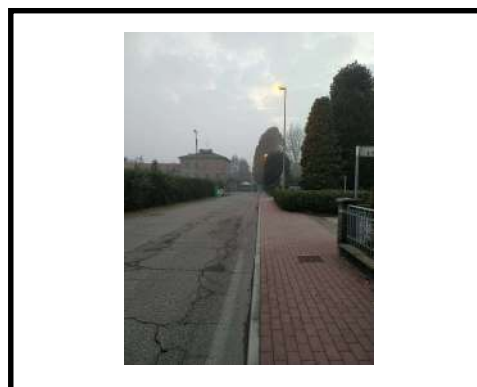

CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	9 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	12
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

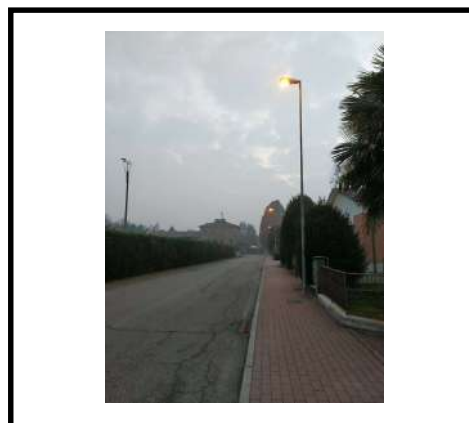

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	9 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	43
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	10 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	8

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	11 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	40

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	11 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	11
-----------------------	-----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

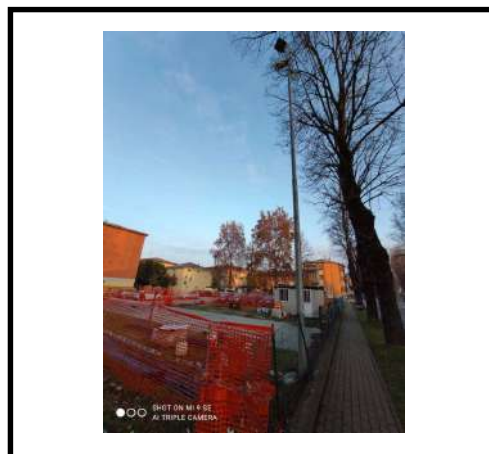

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	12 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	4
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Pipetta singola

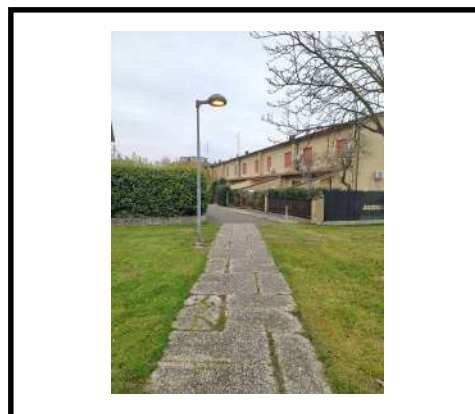

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura contemporanea o arredo urbano
Quota installazione:	4,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	70 W
Flusso luminoso:	~ 5900 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	2
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio doppio



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	8 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	4
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio quadruplo



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Proiettore
Quota installazione:	11 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	400 W
Flusso luminoso:	~ 48000 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	6
-----------------------	---

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	6 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	LED
Potenza singola lampada:	50 W
Flusso luminoso:	~ 5000 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	3
-----------------------	---

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo

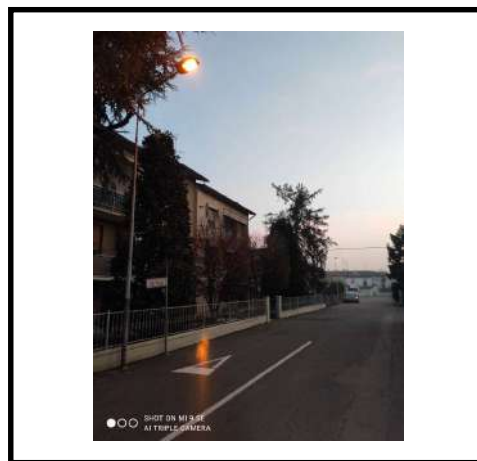

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	6 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	2
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	6 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	8 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	LED
Potenza singola lampada:	50 W
Flusso luminoso:	~ 5000 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	18

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	8 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	3

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo




CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	6 m	Sorgente:	Vapori di mercurio
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	125 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 6200 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	106

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo

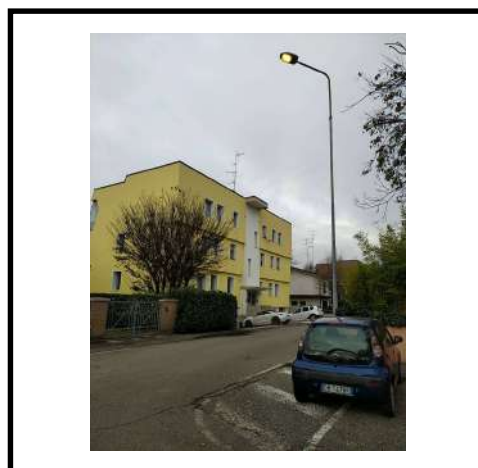

CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	8 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	8

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	10 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	19

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	10 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	1

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo




CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Tabella pedonale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	6 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	1

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Staffa



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Armatura stradale	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	11 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO	Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	1

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Staffa



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Proiettore	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	5 m	Sorgente:	Ioduri metallici
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	50 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 3500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	1

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Staffa



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Proiettore	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	6 m	Sorgente:	LED
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	50 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 5000 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	1

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Staffa



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Proiettore	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	10 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO	Potenza singola lampada:	250 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 27500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	4

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Staffa



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Proiettore	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	12 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI	Potenza singola lampada:	400 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 48000 lm

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	2

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	RASTREMATO
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Staffa



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Proiettore per illuminazione architettonica	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	8 m	Sorgente:	Vapori di mercurio
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO	Potenza singola lampada:	250 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 12700 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	3
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Mensola stradale



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	8 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Mensola stradale

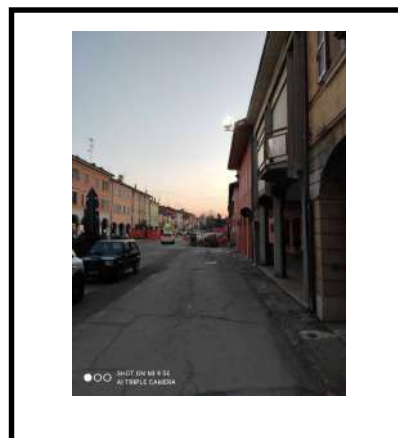

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Proiettore
Quota installazione:	15 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	1
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Verniciato
Tipologia di sbraccio:	Staffa



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	15 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	SI
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	3
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Mensola stradale



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	6 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	3
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Mensola stradale

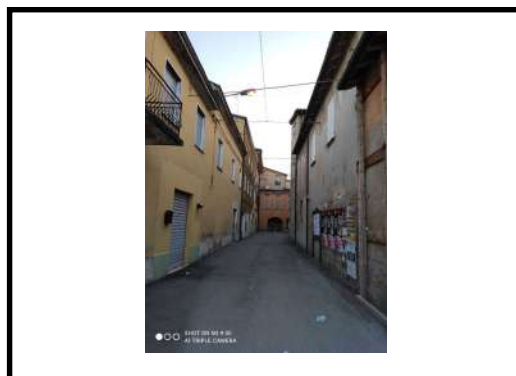

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	7,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	3
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Mensola stradale

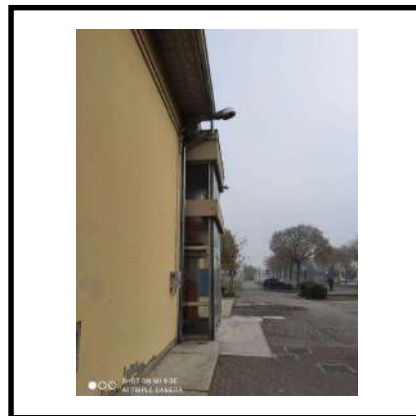

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	7,5 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Vapori di mercurio
Potenza singola lampada:	125 W
Flusso luminoso:	~ 6200 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	3
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio doppio



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	12 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA


Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	3
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Sbraccio singolo

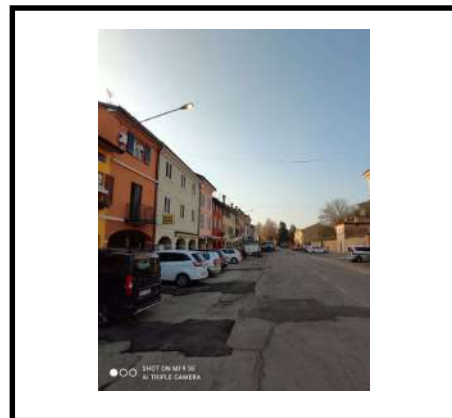

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	12 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm




ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RICONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	3
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Staffa

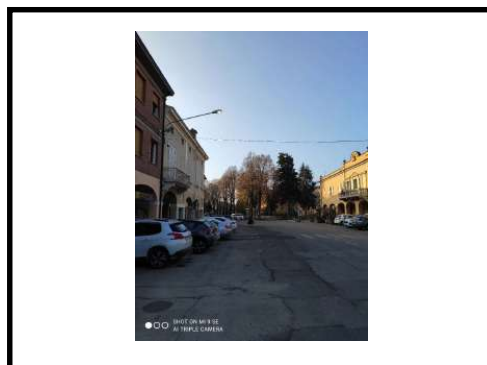

CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Armatura stradale
Quota installazione:	12 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	NO

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm

PUNTO LUCE

Numero di punti luce:	2
-----------------------	----------

SOSTEGNO

Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Staffa



CORPO ILLUMINANTE

Tipologia di corpo:	Proiettore
Quota installazione:	8 m
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI

LAMPADA

Numero di lampade:	1
Sorgente:	Sodio alta pressione
Potenza singola lampada:	150 W
Flusso luminoso:	~ 14500 lm



ALLEGATO 2: TIPOLOGICI RISCONTRATI DURANTE LE FASI DI CENSIMENTO COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

PUNTO LUCE	
Numero di punti luce:	1

SOSTEGNO	
Tipo di sostegno:	SU SBRACCIO A PARETE
Materiale:	Acciaio
Trattamento:	Zincato
Tipologia di sbraccio:	Staffa



CORPO ILLUMINANTE		LAMPADA	
Tipologia di corpo:	Proiettore	Numero di lampade:	1
Quota installazione:	12 m	Sorgente:	Sodio alta pressione
Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003:	NO	Potenza singola lampada:	150 W
Installazione conforme L.R. 19/2003:	SI	Flusso luminoso:	~ 14500 lm