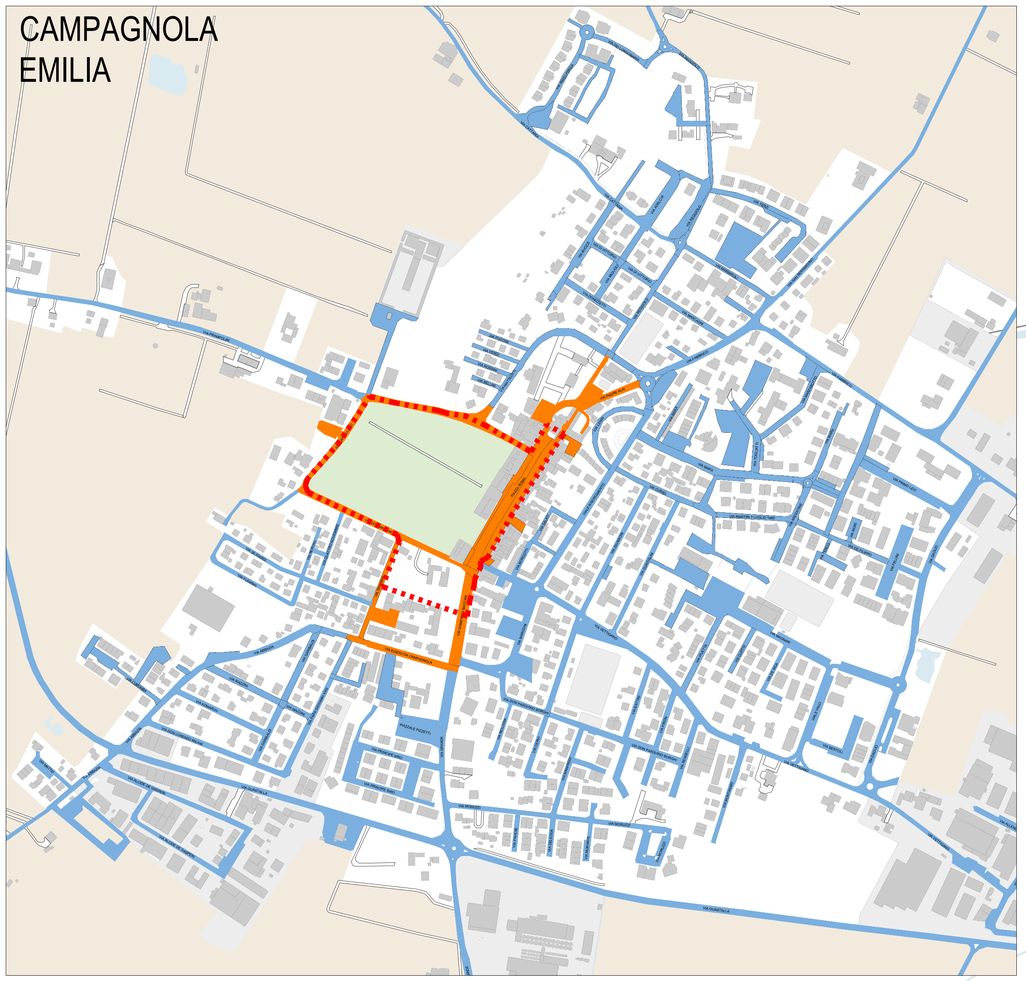

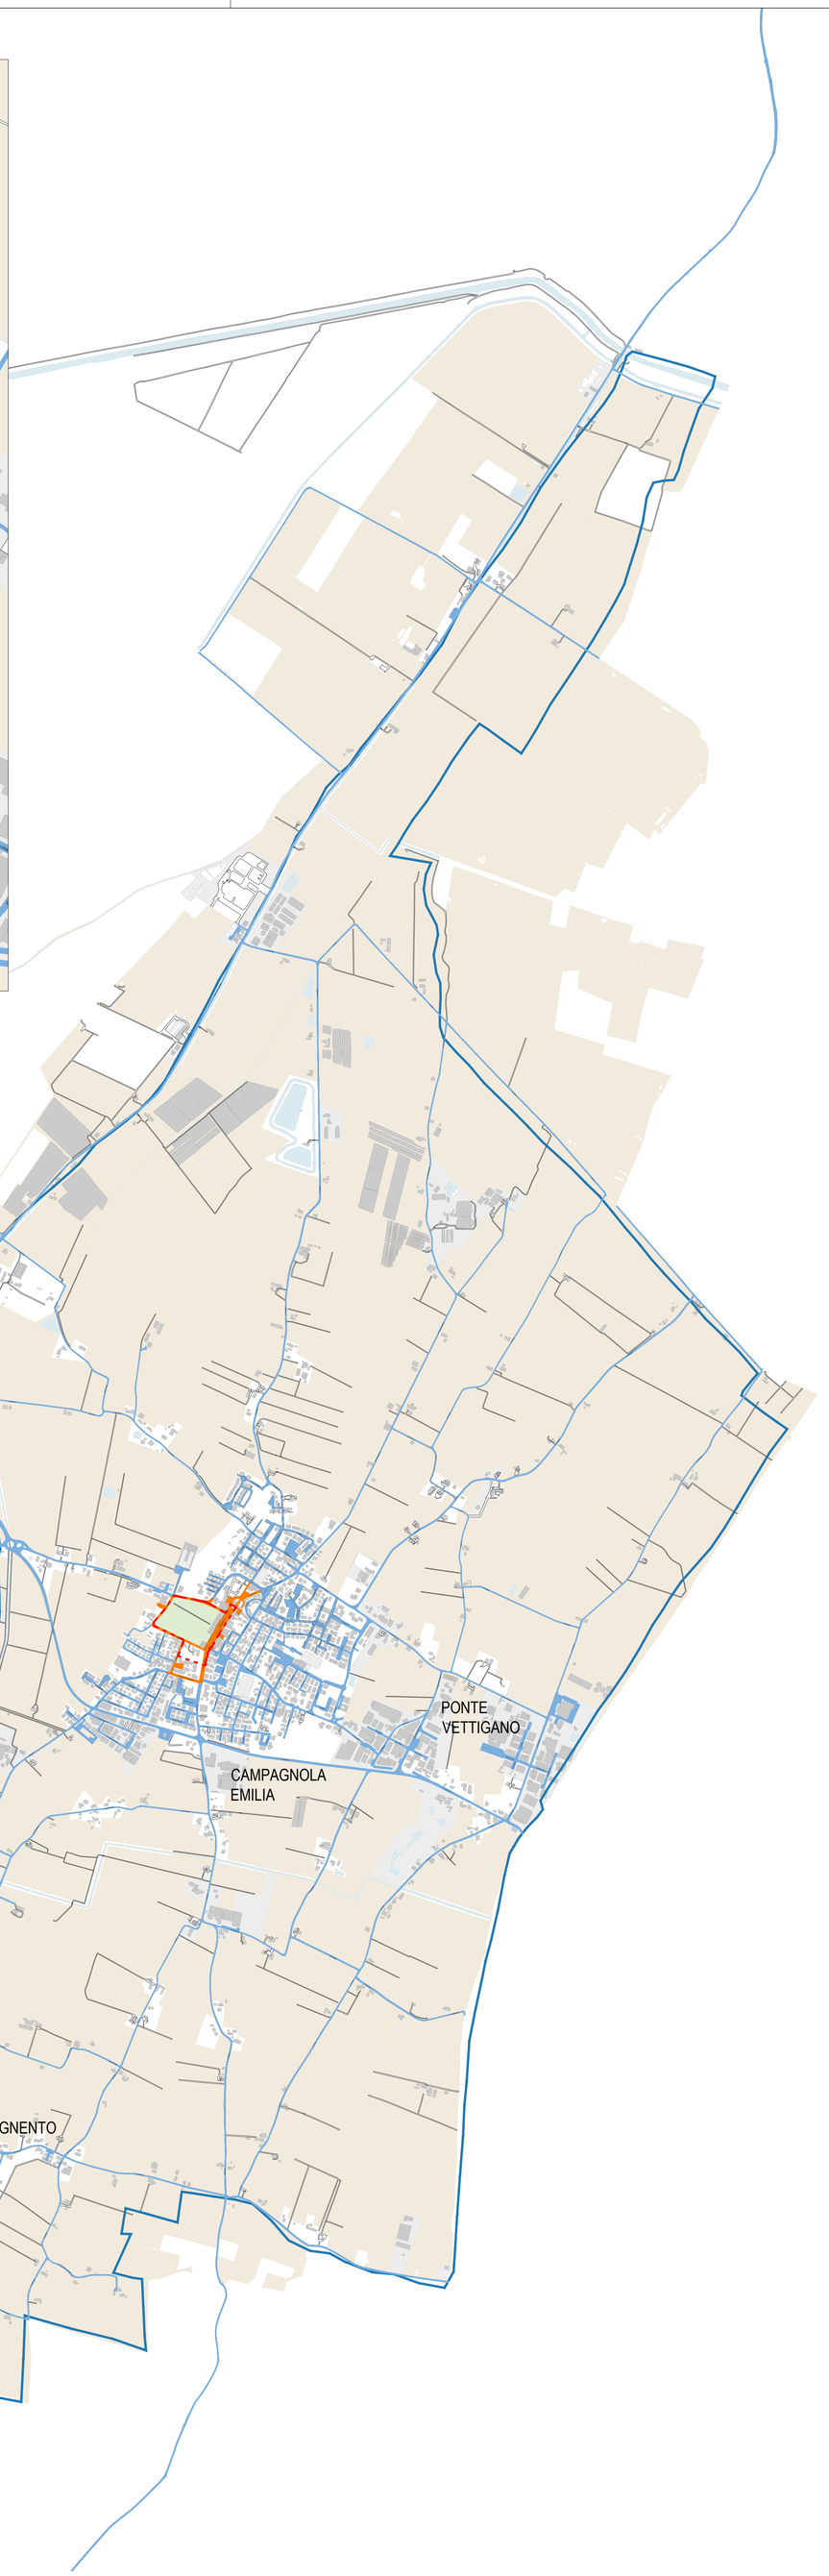

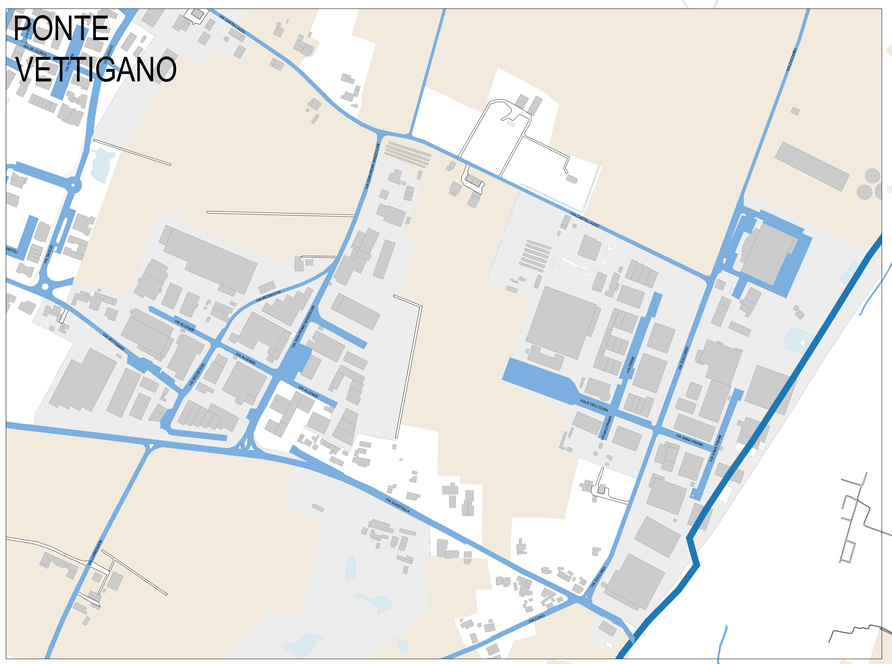

Provincia
Reggio Emilia

Comune di
Campagnola Emilia

INQUADRAMENTO PROVINCIALE: Provincia di Reggio Emilia

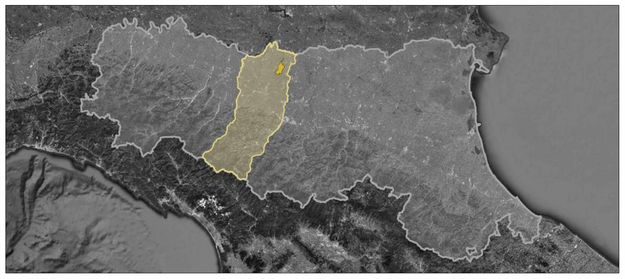

LEGENDA TEMPERARTURA DI COLORE

Temperatura di colore
4000°K

Temperatura di colore
3000°K



TEMPERARTURA DI COLORE E INDICE DI RESA CROMATICA

Il termine “temperatura di colore” è utilizzato in illuminotecnica, in fotografia e in altre discipline correlate per quantificare la tonalità della luce. Si definisce pertanto temperatura di colore di una data radiazione luminosa la temperatura associata a un corpo nero ideale che emette una radiazione luminosa cromaticamente simile alla radiazione in esame. Il riferimento della temperatura di colore della luce bianca è la luce solare.

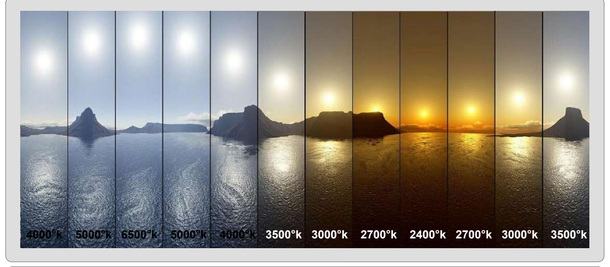

L'obiettivo della proposta di differenziazione della temperatura di colore dei corpi installati nel centro abitato rispetto a quelli installati all'esterno sulla viabilità principale, è quello di valorizzare e risaltare maggiormente le caratteristiche architettoniche del centro città. Tale valorizzazione è possibile grazie all'utilizzo di una sorgente a led di colore “più caldo” rispetto ai tradizionali 4000K. L'adozione di prodotti solo di una sola tipologia di gradazione, non permetterebbe la differenziazione e la valorizzazione di tutte le caratteristiche architettoniche e degli edifici di rilevata importanza nella scena urbana del centro storico di Stezzano.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
Provincia di Reggio Emilia

Committente
COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PIAZZA ROMA, 2 - 42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

Progetto
PIANO REGOLATORE
ILLUMINAZIONE COMUNALE

Comune
Comune di Campagnola Emilia (RE)

Tecnici
Per. Ind. Bellini Simone

RESTART ENGINEERING SRL
VIA SAURO, 22 - 42017 NOVELLARA (RE)
tel. 0522654644 fax 0522654644
info@restart-progetti.it
www.restart-progetti.it

Progetto: PIANO LUCE

Firma: Per. Ind. BELLINI SIMONE Ordine Periti Ind. Prov. Reggio Emilia N. 1176

Titolo: Temperatura di colore

Tavola N.: TEK

Scala: 1:1500

Nome file: 7_TEK.pdf

Rev. n	Descrizione	Data
0	PRIMA EMISSIONE	12.2020

Tabella Revisioni